


Porovnání nákladů na energie za období 11/2024-10/2025
 s předcházejícím 12ti měsíčním obdobím

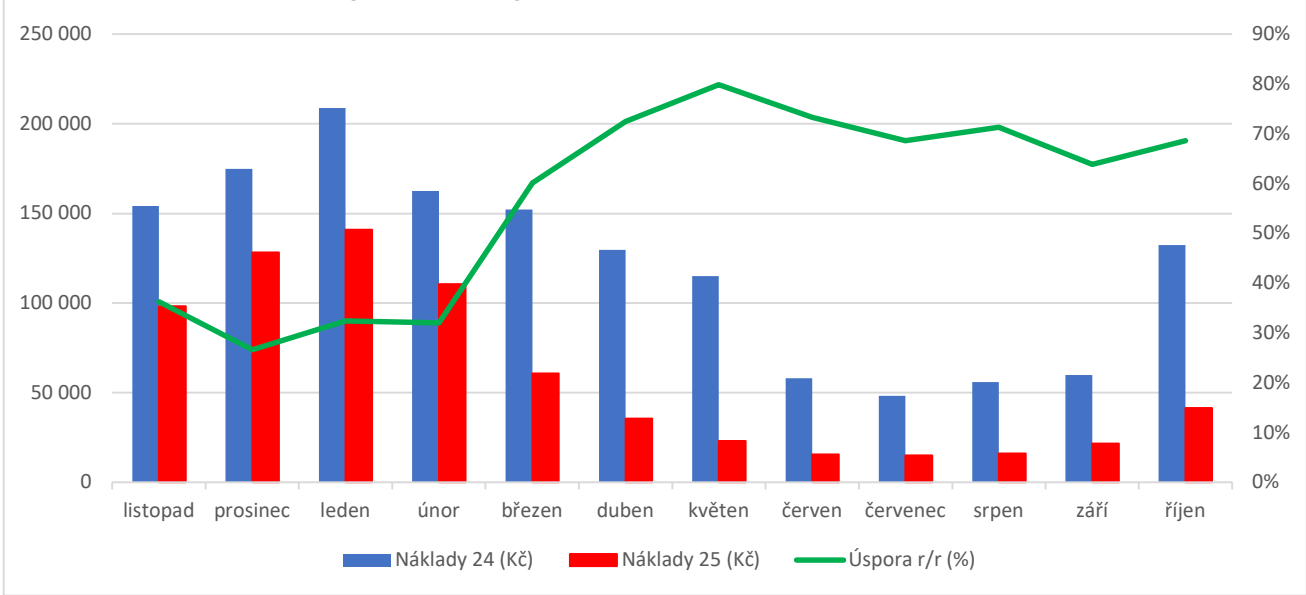

měsíc	Období 11/2024-10/2025				Období 11/2023-10/2024			Úspora r/r (%)	Úspora r/r (Kč)
	Náklady 25 (Kč)	Teplo (Gj)	Cena GJ (Kč)	Fctr COP GJ/MWh	Náklady 24 (Kč)	Teplo (GJ)	Cena GJ (Kč)		
listopad	98 209	173	568	3,00	154 142	144	1 070	36%	55 933
prosinec	128 271	169	759	2,25	174 830	179	977	27%	46 559
leden	140 901	190	742	2,30	208 668	220	948	32%	67 767
únor	110 500	157	704	2,21	162 552	140	1 161	32%	52 052
březen	60 716	128	474	2,80	152 231	123	1 238	60%	91 515
duben	35 664	86	415	3,55	129 681	84	1 544	72%	94 017
květen	23 187	71	327	5,14	115 055	58	1 984	80%	91 868
červen	15 513	41	378	5,52	58 122	48	1 211	73%	42 609
červenec	15 125	39	388	5,48	48 184	31	1 554	69%	33 059
srpen	16 086	38	423	4,80	56 033	44	1 273	71%	39 947
září	21 624	51	424	4,08	59 828	51	1 173	64%	38 204
říjen	41 543	105	396	3,61	132 332	88	1 504	69%	90 789
součet	707 338	1 248			1 451 658	1 210			744 320
průměr			500				1 303		

Legenda:
 Náklady 25 - značí fakturační náklady v Kč za 11/24-10/25 (PRE)
 Náklady 24 - značí fakturační náklady v Kč za 11/23-10/24 (Teplárny)
 Úspory - značí procentuální úsporu (% a korunová v Kč), pravá osa grafu
 Teplo - značí spotřebované teplo v daném období v GJ (UT a TUV)
 Cena Kč/GJ - značí skutečná cena za GJ v daném období
 Fct COP - značí koeficient výkonosti systému (čerpadla+FVE)

Výpočet návratnosti investice:

čerpadla	4 852 471 Kč
FVE	1 426 488 Kč
Posílení příkonu PRE	136 080 Kč
Propojení FVE	72 800 Kč
dotace	-1 900 000 Kč
investice	4 587 839 Kč
úspora 1 rok	744 320 Kč
návratnost (roky)	6,2

let